



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ
"КОРБУ-2М"**

ПАСПОРТ

ДАЭ 100.238.000 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Корбу – 2М" (далее по тексту оповещатель), предназначен для выдачи светового сигнала и трех звуковых сигналов, различающихся по тональности в системах охранной и пожарной сигнализации.

Условия эксплуатации оповещателя должны соответствовать значениям климатических факторов внешней среды исполнению УХЛ 2.1, ОМ5.1 по ГОСТ 15150-69, для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха не более 95±3 % при температуре плюс 25 °С (без конденсации влаги).

Оповещатель может эксплуатироваться в помещениях (объектах) и вне помещений при условии размещения его под навесом (козырьком), для защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.

Звуковой оповещатель формирует сигналы, отличающиеся частотной модуляцией и прерывистостью в зависимости от задействованных входов (звонок, сирена, трель).

Оповещатель соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

Оповещатель - экологически чистое изделие и вредного воздействия на окружающую среду не оказывает.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон питающего напряжения от источника информационного сигнала постоянного тока - 10,2÷15 В.

Потребляемая мощность оповещателем при питании оповещателя от источника информационного сигнала питания постоянного тока 12 В:

- в дежурном режиме не более – 0,2 Вт;
- в режиме «Тревога» не более – 0,95 Вт, в том числе потребляемая мощность звукового оповещателя по ГОСТ 26342-84 не должна превышать 0,75 Вт.

Информативность 4 сигнала.

Удельная потребляемая мощность не более 0,2 Вт/ед.

Уровень громкости звуковых сигналов по ГОСТ Р 53325-2012, но не менее 95 дБ.

Длительность работы звукового оповещателя в аварийном режиме не более 24 ч. (Аварийным режимом следует считать режим непрерывного включения звукового оповещателя на время более 6 мин.).

Цвет светового сигнала – красный.

Допускается по требованию потребителя использование других сигнальных цветов.

Средний (установленный) срок службы 10 лет.

Степень защиты оболочкой IP41.

Габаритные размеры не более 60x40x100 мм.

Масса не более 200 г.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки оповещателя включает в себя:

- оповещатель "Корбу – 2М".
- паспорт ДАЭ 100.238.000 ПС.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его эксплуатации, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный "Корбу-2М" _____ соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-181-00226827-2021 (взамен ТУ 4372-038-00226827-00) и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки _____ ОТК _____ М.П.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу-2М» упакован согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 26.30.50-181-00226827-2021 (взамен ТУ 4372-038-00226827-00).

Дата упаковки _____ Упаковку произвёл _____

7 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж оповещателя может выполнять персонал специализированных организаций, предварительно изучивший настоящий паспорт.

Подключение оповещателя проводить при отключенном напряжении питания.

8 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Оповещатель согласно СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2009 размещается на стенах или других конструкциях охраняемых помещений.


Оповещатель подключается:

- 1) к положительному выводу источника информационного сигнала постоянного тока проводом красного цвета (общий провод);
- 2) к отрицательному выводу источника подключается:
 - проводом черного цвета для выдачи первого звукового информационного сигнала,
 - проводом синего цвета для выдачи второго звукового информационного сигнала,
 - проводами черного и синего цвета одновременно для выдачи третьего звукового информационного сигнала,
 - проводом белого цвета для выдачи светового информационного сигнала.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

| Дата рекламации | Содержание | Применяемые меры |
|-----------------|------------|------------------|
| | | |

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

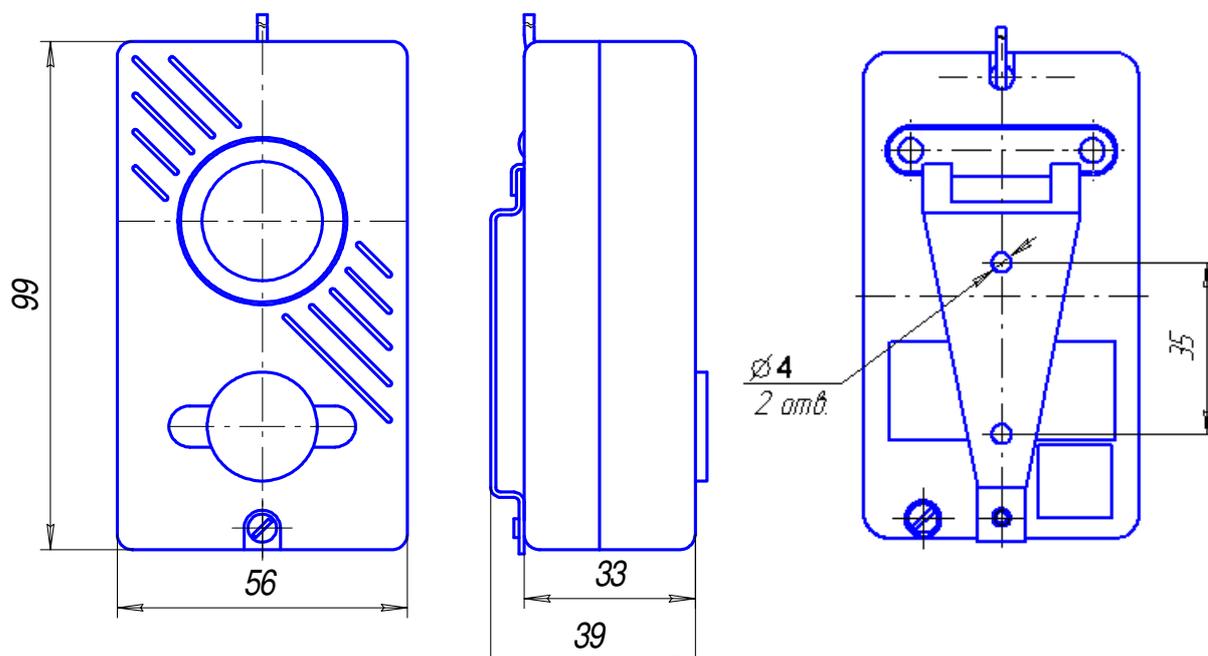

Оповещатель «Корбу-2М» выпускается согласно ТУ 26.30.50-181-00226827-2021 (взамен ТУ 4372-038-00226827-00).

Качество и безопасность изделия подтверждены сертификатами:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АБ03.В.00047/21, действителен по 23.09.2026 г.

СМК сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10,
ЗАО «ПО «Спецавтоматика».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

приёмная - (3854) 44-90-45;

отдел сбыта - (3854) 44-90-42;

консультация по техническим вопросам - (3854) 44-91-14.

ФАКС (3854) 44-90-70

Е-mail: info@sa-biysk.ru

<http://www.sa-biysk.ru>

Сделано в России